


給湯器設置基準

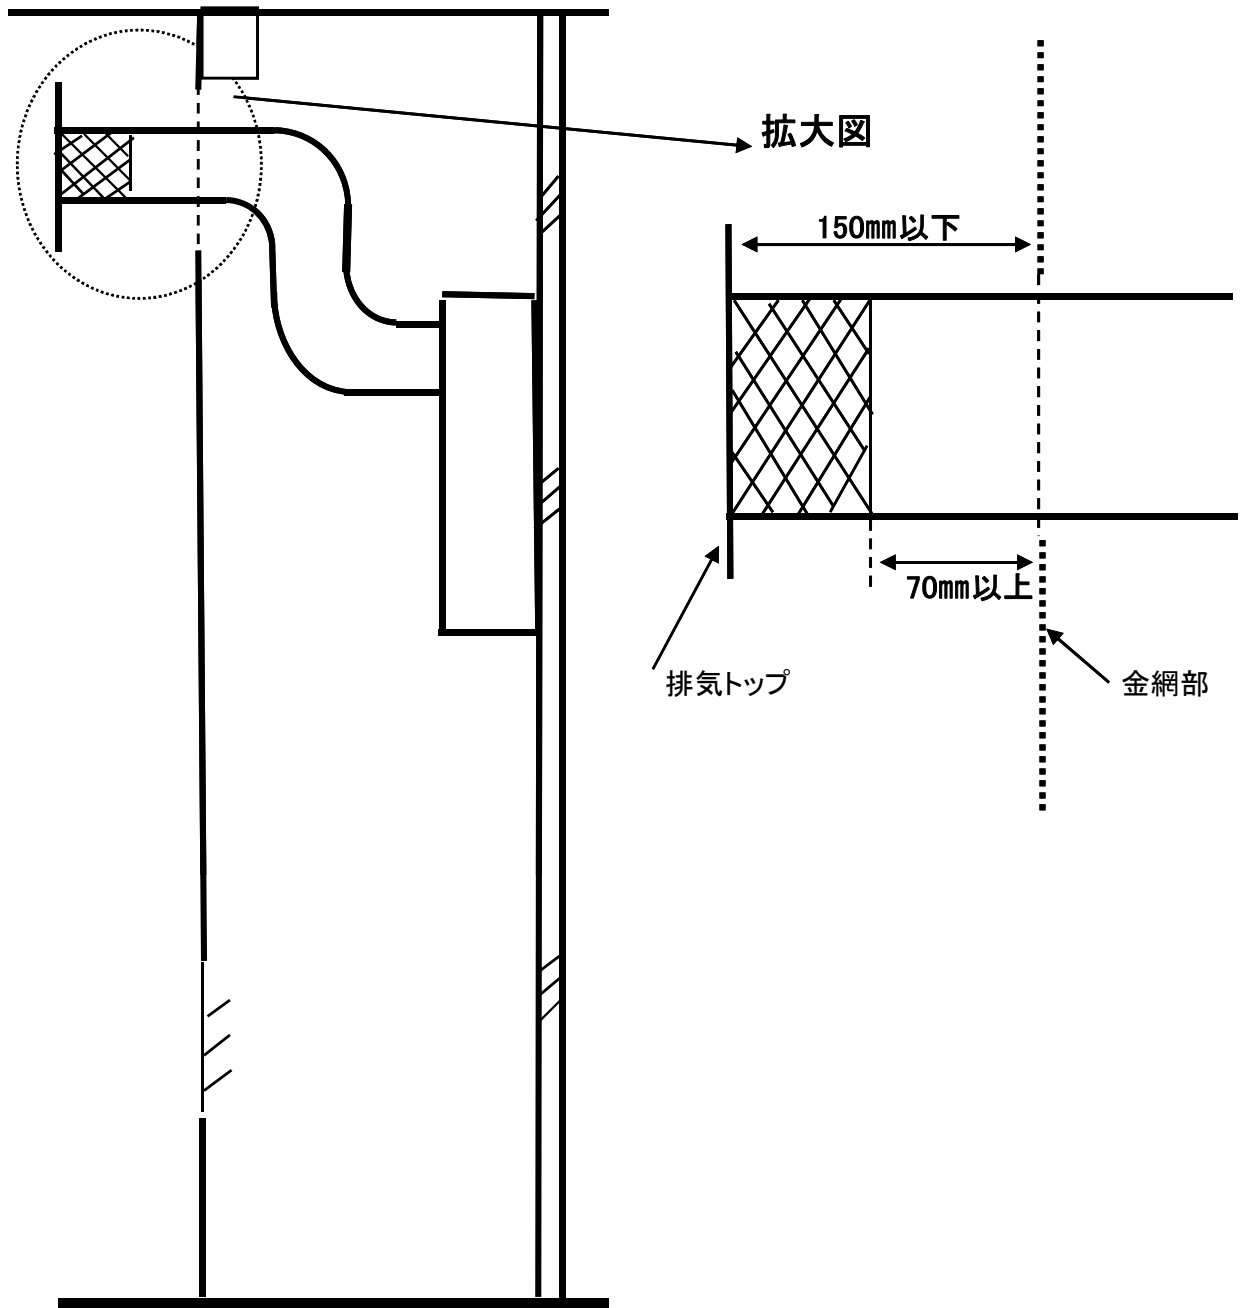

仕様に関する注意事項

- ・容量は,24号までとする。
- ・排気筒先端には必ず遮熱熱板をつける。
- ・排気筒の設置は金網部より、70mm以上突出し、150mm以下とすること。